


# Albertslundkantsten, 15 cm

Deklaration, 14. Januar 2022

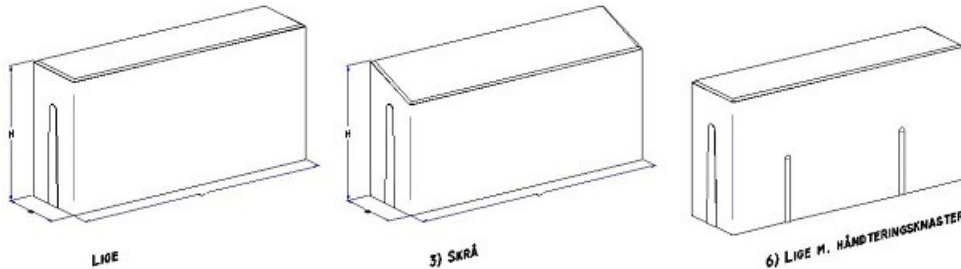

Længde (modul-/basismål)	Bredde (modul-/basismål)	Højde
1): 600 mm / 597 ± 6 mm	1): 150 mm / 147 ± 4 mm	1): 300 mm ± 10 mm
2): 600 mm / 597 ± 6 mm	2): 150 mm / 147 ± 4 mm	2): 200 mm ± 10 mm
3): 600 mm / 597 ± 6 mm	3): 150 mm / 147 ± 4 mm	3): 200 mm ± 10 mm
4): 600 mm / 597 ± 6 mm	4): 150 mm / 147 ± 4 mm	4): 150 mm ± 8 mm
5): 600 mm / 597 ± 6 mm	5): 150 mm / 147 ± 4 mm	5): 300 mm ± 10 mm
6): 600 mm / 595 ± 6 mm	6): 150 mm / 150 ± 4 mm	6): 300 mm ± 10 mm
7): 1000 mm / 997 ± 10 mm	7): 150 mm / 150 ± 4 mm	7): 300 mm ± 10 mm

Krumhed	Endefladers vinkelrethed	Forbrug
7): 0 mm ± 4,0 mm	Lodret:	7): 1 stk / lbm.
Øvrige: 0 mm ± 2,5 mm	1): 2 mm + 3,0 / - 3,5 mm	Øvrige: 1,67 stk / lbm.
	2): 2 mm + 3,0 / - 3,5 mm	
	3): 2 mm + 3,0 / - 3,5 mm	
	4): 2 mm + 3,0 / - 3,5 mm hhv. - 2,0 mm *	
	5): 2 mm + 3,0 / - 2,75 mm	
	6): 2 mm + 3,0 / - 2,75 mm	
	7): 2 mm + 3,0 / - 2,75 mm	

Styrke	Klassemærkning	Vægt
Bøjningstrækstyrke 3,5 MPa	DS F	1): 58 kg / stk
Maskinstøbe:		2): 40 kg / stk
Styrkeprøvning ved 7 HD.		3): 36 kg / stk
Anvendelsestidspunkt 7 HD		4): 32 kg / stk
Gulvstøbe:		5): 58 kg / stk
Styrkeprøvning ved 14 HD.		6): 58 kg / stk
Anvendelsestidspunkt 14 HD		7): 100 kg / stk

Affasning (lod-/vandret)	Udseende	Anvendelse
4 / 7 ± 2 mm	1), 2) og 3): Fugeknast: 1,5 mm	Kantstenene sættes efter en udspændt snor eller en kridtafmærkning. Der dækkes med beton på for- og bagside.
3): Bryst (L/V): 50 / 150 mm	4): Fugeknast: 1,5 mm i én ende *	
	5): Fugeknast: 0,75 mm	
	6): Fugeknast: 0,75 mm i ender og 1,5 mm på bagside	
	7): Fugeknast: 0,75 mm	
	2): Kan også leveres med svagt kostet præg i top som "Bellafiser".	
	Visuelle aspekter: Se DS/EN 1340 pkt. 5.4.	

Kontrolgrundlag	Kontrolordning	Prøvning/kontrol
DS/EN 1340	Produktet er 3. partsørvæget af Betonvarekontrollen.	Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1340

## Mærkning på produkt

Fabrikskode, Δ og dato