

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55


IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene
Telefon: 46 75 77 88

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Telefon: 63 41 04 77



Coloc Square

Deklaration, 1. November 2020

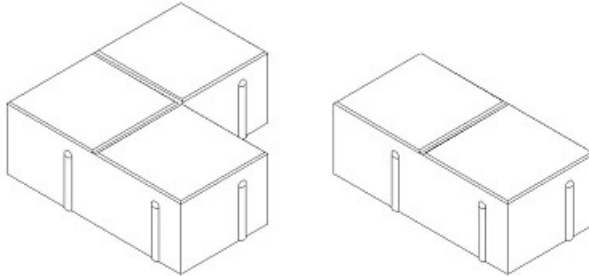

Længde (modul-/basismål)	Bredde (modul-/basismål)	Tykkelse
1): 225 mm / 222,0 ± 2,0 mm 2): 225 mm / 220,5 ± 2,0 mm *	1): 112,5 mm / 109,5 ± 2,0 mm 2): 112,5 mm / 108,0 ± 2,0 mm *	80 mm ± 3 mm
* Basismål er 1,5 mm i undermål for at lette montagen.	* Basismål er 1,5 mm i undermål for at lette montagen.	
Forbrug	Styrke	Klassemærkning
1): 26,0 stk / m ² 2): 39,5 stk / m ² eller 4,4 stk / lbn.	> 3,6 MPa og 250 N/mm Styrkeprøvning ved 7 HD Anvendelsestidspunkt 7 HD	KDF
Vejledende fugestørrelse	Affasning (lod-/vandret)	Udseende
1): 2,5 - 5 mm 2): 1,5 - 5 mm	2 / 3,3 mm ± 2mm Markeringsfas: 2 / 7 (3) mm	1): Fugeknast: 2,5 mm 2): Fugeknast: 1,5 mm Visuelle aspekter: Se DS/EN1338 pkt. 5.4
Anvendelse	Kontrolgrundlag	Kontrolordning
Stenene udlægges efter udspænding af snore i modullinjeme. Følges denne foreskrift, vil der sikres en fugestørrelse på 1-5 mm.	DS/EN 1338	Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.
Prøvning/kontrol	Mærkning på produkt	
Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1338. Klasse K kontrolleres kun på rektangulære sten med diagonallængder > 300 mm.	Fabrikskode, Δ, dato	