


Fortovskantsten 7/10 Lige

Deklaration, 14. Januar 2022

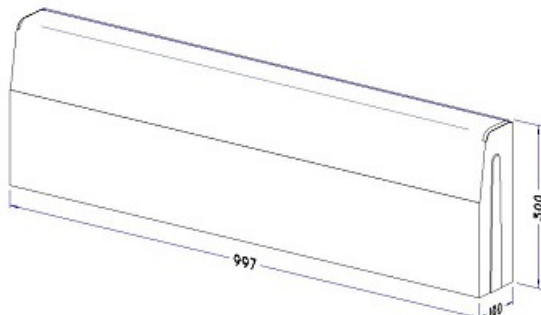

Længde (modul-/basismål)	Bredde (modul-/basismål)	Højde
1): 1000 mm / 997 ± 10 mm (A)	Top: 70 mm / 70 mm	1): 250 mm ± 10 mm
2): 1000 mm / 997 ± 10 mm (A)	1): Bund: 100 mm / 100 ± 3 mm	2): 300 mm ± 10 mm
3): 1000 mm / 997 ± 10 mm (B)	2): Bund: 100 mm / 100 ± 3 mm	3): 300 mm ± 10 mm
	3): Bund: 100 mm / 100 ± 3 mm	
Krumhed	Endefladers vinkelrethed	Udsparing
0 mm ± 4,0 mm	A): Lodret: 2 mm + 3 / - 2 mm B): Lodret: 2 mm + 3 / - 2,75 mm	Afskæring i ender (LV): 1): Ingen 2): 130 / 20 mm 3): Ingen
Forbrug	Styrke	Klassemærkning
1 stk pr. lb. M.	Bøjningstrækstyrke 3,5 MPa Maskinstøbte: Styrkeprøvning ved 7 HD. Anvendelsestidspunkt 7 HD Gulvstøbte: Styrkeprøvning ved 14 HD. Anvendelsestidspunkt 14 HD	DFS
Affasning (lod-/vandtret)	Udseende	Anvendelse
A): 7 / 7 mm ± 4 mm Byst (LV): 130 / 30 mm B): 3 / 6,5 mm ± 2 mm Byst (LV): 125 / 30 mm	A): Fugeknast: Ingen B): Fugeknast: 0,75 mm Visuelle aspekter: Se DS/EN 1340 pkt. 5.4.	Kantstenene sættes efter en kridtafmærkning. Der dækkes med beton på for og bagside.
Kontrolgrundlag	Kontrolordning	Prøvning/kontrol
DS/EN 1340	Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.	Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1340

Mærkning på produkt

Fabrikskode, Δ, dato