



Rabatkantsten 15x29 hjørne skarp

Deklaration, 14. Januar 2022

UDADGÅENDE

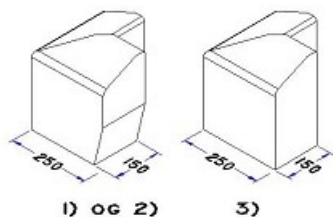

INDADGÅENDE

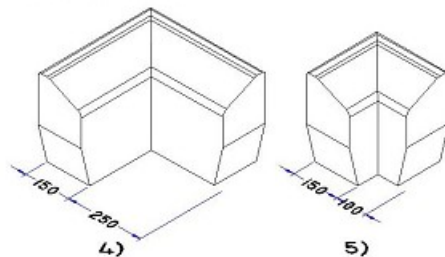

Længde (modul-/basismål)	Bredde (modul-/basismål)	Højde
Udadgående:	150 mm / 150,0 ± 5 mm	Udadgående:
1): 250x250 / 250,0x250,0 ± 4 mm (gulv)		1): 290 mm ± 10,0 mm
2): 250x250 / 247,0x247,0 ± 4 mm (gulv)		2): 290 mm ± 10,0 mm
3): 250x250 / 248,0x248,0 ± 4 mm (mask)		3): 295 mm ± 10,0 mm
Indadgående:		Indadgående:
4): 250x250 / 251,0x251,0 ± 4 mm (gulv)		4): 290 mm ± 10,0 mm
5): 100x100 / 97,0x 97,0 ± 4 mm (gulv)		5): 290 mm ± 10,0 mm

Krumhed	Endefladers vinkelrethed	Udsparring
0 mm ± 1,5 mm	1): Lodret: 2 mm + 3,0/- 2,0 mm 2): Lodret: 2 mm + 3,0/- 2,0 mm 3): Lodret: 2 mm + 3,0/- 2,0 mm 4): Lodret: 2 mm + 3,0/- 2,0 mm 5): Lodret: 2 mm + 3,0/- 2,0 mm	Afskæring i ender (L/V): 3): Ingen Øvrige: 130 / 30 mm

Styrke	Klassemærkning	Affasning (lod-/våndret)
Bøjningstrækstyrke 3,5 MPa	D S F	3): 7 / 4,3 mm ± 2 mm 4): 7 / 7 mm ± 2 mm Øvrige: 0 / 0
Maskinstøbe: Styrkeprøvning ved 7 HD. Anvendelsestidspunkt 7 HD	# Tilbehør iht. EN 1340 pkt. 5.3.1	Bryst (L/V): 53 / 115 mm
Gulvstøbe: Styrkeprøvning ved 14 HD. Anvendelsestidspunkt 14 HD		
# Styrken kontrolleres på vikarierende produkt		

Udseende	Anvendelse	Kontrolgrundlag
Fugelast: Ingen.	Kantstenene sættes efter en kridtarmærkning. Der dækkes med beton på for og bagside.	DS/EN 1340

Visuelle aspekter. Se DS/EN 1340 pkt. 5.4.

Formater angivet med (gulv) produceres på vibrationsbord og vil fremstå med mere porøs overflade end format støbt på maskine (mask).

Kontrolordning	Prøvning/kontrol	Mærkning på produkt
Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.	Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1340	Fabrikskode, Δ, dato