



Rabatkantsten 15x29 hjørne skarp

Deklaration, 14. Januar 2022

UDADGÅENDE

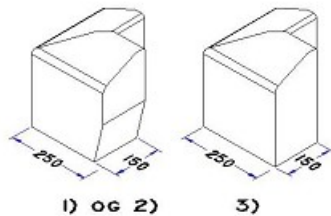

INDADGÅENDE

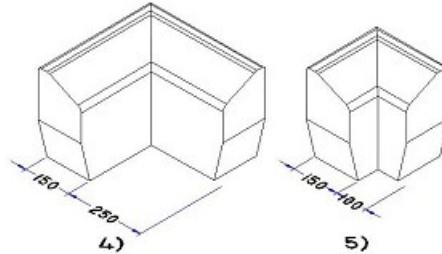

Længde (modul-/basismål)	Bredde (modul-/basismål)	Højde
Udadgående: 1): 250x250 / 250,0x250,0 ± 4 mm (gulv) 2): 250x250 / 247,0x247,0 ± 4 mm (gulv) 3): 250x250 / 248,0x248,0 ± 4 mm (mask) Indadgående: 4): 250x250 / 251,0x251,0 ± 4 mm (gulv) 5): 100x100 / 97,0x 97,0 ± 4 mm (gulv)	150 mm / 150,0 ± 5 mm	Udadgående: 1): 290 mm ± 10,0 mm 2): 290 mm ± 10,0 mm 3): 295 mm ± 10,0 mm Indadgående: 4): 290 mm ± 10,0 mm 5): 290 mm ± 10,0 mm
Krumhed	Endefladers vinkelrethed	Udsparing
0 mm ± 1,5 mm	1): Lodret: 2 mm + 3,0/- 2,0 mm 2): Lodret: 2 mm + 3,0/- 2,0 mm 3): Lodret: 2 mm + 3,0/- 2,0 mm 4): Lodret: 2 mm + 3,0/- 2,0 mm 5): Lodret: 2 mm + 3,0/- 2,0 mm	Afskæring i ender (L/V): 3): Ingen Øvrige: 130 / 30 mm
Styrke	Klassemærkning	Affasning (lod-/våndret)
Bøjningstrækstyrke 3,5 MPa Maskinstøbe: Styrkeprøvning ved 7 HD. Anvendelsestidspunkt 7 HD Gulvstøbe: Styrkeprøvning ved 14 HD. Anvendelsestidspunkt 14 HD # Styrken kontrolleres på vikarierende produkt	D S F # Tilbehør iht. EN 1340 pkt. 5.3.1	3): 7 / 4,3 mm ± 2 mm 4): 7 / 7 mm ± 2 mm Øvrige: 0 / 0 Bryst (L/V): 53 / 115 mm
Udseende	Anvendelse	Kontrolgrundlag
Fugeløst: Ingen. Visuelle aspekter: Se DS/EN 1340 pkt. 5.4. Formater angivet med (gulv) produceres på vibrationsbord og vil fremstå med mere porøs overflade end format støbt på maskine (mask).	Kantstenene sættes efter en kridtarmærkning. Der dækkes med beton på for og bagside.	DS/EN 1340
Kontrolordning	Prøvning/kontrol	Mærkning på produkt
Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.	Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1340	Fabrikskode, Δ, dato