




# Unisep-Olieudsk. 15 l/s m/FL

Deklaration, 10. August 2021

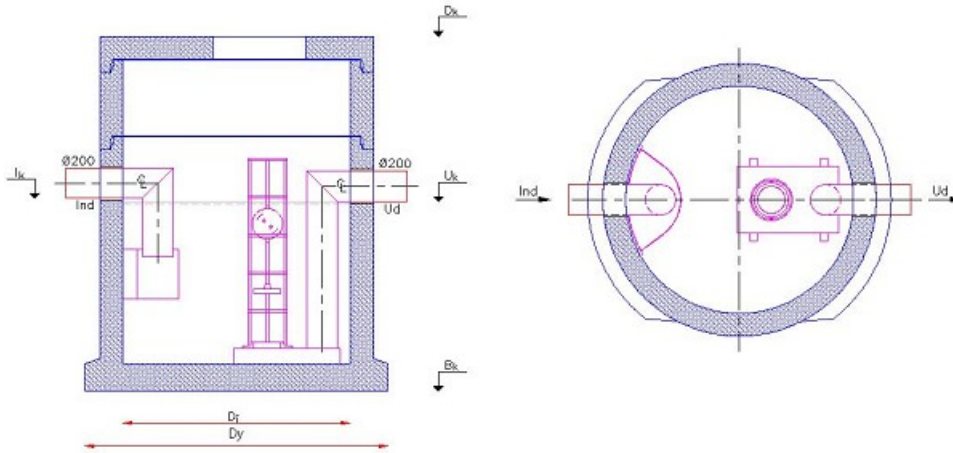

<b>Diameter</b> Di 1500 mm Dy 2000 mm  Tilslutninger: Ø 200 mm stålrør	<b>Standard udstyr</b> 1 stk 1500x500 brøndring 2 stk 1500 TB154 glidering 1 stk Dæksel Ø1500/150 T2 gls	<b>Nyttehøjde</b> Dk 2,34 m ± 40 mm Ik 1,27 m ± 10 mm Uk 1,25 m ± 10 mm Bk 0,00 m Brøndbund: 1500 mm ± 20 mm
<b>Godstykkelser</b> Dæksel: 150 mm Brøndring: 150 mm Brøndbund: 180 mm	<b>Udluftning</b> Udluftning skal udføres iht DS 432. Udluftningen foretages på stedet.	<b>Styrke</b> Beregnet for svær trafiklast 130 kN. Bund armeret for 6 m dybde og 6 m grundvandstryk. Kan specialarmeres efter opgave.
<b>Mærkning</b> DOP: U2	<b>Vægt</b> Total: 6310 kg Tungeste del: 4200 kg	<b>Løfteankre</b> Bund: 3 stk 5 t / 110 mm Brøndring: 2 stk 2,5 t Dæksel: 3 stk 2,5 t
<b>Udrustning</b> Udskillerens fordelearrangement, flydelukke, udrustning og rør er udført i rustfri stål	<b>Udseende</b> Brøndbund: Hvid udvendig Øvrige dele: Ren beton	<b>Anvendelse</b> Til forensning af olieholdigt processpildevand samt til rensning af overfladevand eller forurenet grundvand. Monterings- og driftsvejledninger kan rekvireres.
<b>Kontrolgrundlag</b> EN 858-1, NS 15 Klasse 2	<b>Volumen</b> Udskiller: 1,891 m <sup>3</sup> Olielager: 0,722 m <sup>3</sup> Slamfang: 0 m <sup>3</sup> Dybde af olielager: 424 mm	<b>Artikelnummer</b> 320450
<b>Særlige betingelser for anvendelse</b> - montering af EN124 "Udskiller" dæksel - montering af alarm eller - lokal myndigheds dispensation for alarm. Iht. Rørcenteranvisning 006 (2004), 4.2.6 skal der installeres et sandfang for udskilleren.	<b>Mærkning på produkt</b> IN, OUT, UNISEP-OLIE, 15 l/s, MFL, MADE IN DK, Samlingsdato, CE 858, IBF	