IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55

IBF Ringe
Stegshavevej 30
5750 Ringe
Telefon: 63 62 01 00

Unisep-Koalescensudskiller 3 l/s 1000 l

Deklaration, 10. August 2021

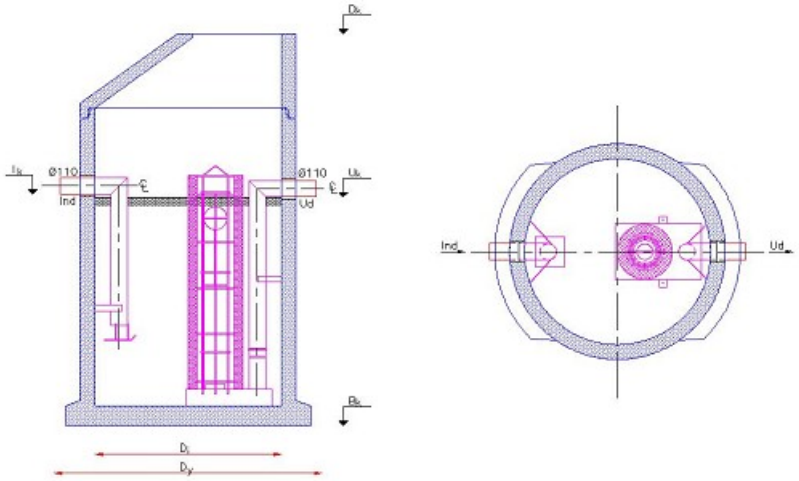

Diameter

Di 1250 mm
Dy 1650 mm

Tilslutninger:
Ø 110 mm stålrør

Standard udstyr

1 stk. kegle 1250/600x550x100 gls
1 stk. 1250 TB154 glidering

Nyttehøjde

Dk 2,68 m ± 40 mm
Ik 1,56 m ±10 mm
Uk 1,54 m ±10 mm
Bk 0,00 m
Brøndbund: 2000 mm ±20 mm

Godstykkelse

Kegle: 100 mm
Indv brøndbund: 130 mm

Udluftning

Udluftning skal udføres iht DS 432.
Udluftningen foretages på stedet.

Styrke

Beregnet for svær trafiklast 130 kN.
Bund testet for 6 m dybde og 6 m grundvandstryk. Kan specialarmeres efter opgave.

Mærkning

DOP: U1

Vægt

Total: 3335 kg
Tungeste del: 2600 kg

Løfteankre

Bund: 3 stk. 2,5 t / 68 mm
Brøndring: 2 stk. 2,5 t
Dæksel: 3 stk. 2,5 t

Udrustning

Udskillerens fordelerarrangement, flydelukke, udrustning og rør er udført i rustfri stål. Koalescensfilteret er udført i plast (polyether).

Udseende

Brøndbund: Hvid udvendig
Øvrige dele: Ren beton

Anvendelse

Til forrensning af olieholdigt processpildevand.
Monterings- og driftsvejledninger kan rekvireres.

Kontrolgrundlag

EN 858-1, NS 3 Klasse 1

Volumen

Udskiller: 1,730 m³
Olielager: 1,000 m³
Slamfang: 0 m³
Dybde af olielager: 829 mm

Artikelnummer

323450

Særlige betingelser for anvendelse

- montering af EN124 "Udskiller" dæksel
- montering af alarm eller
- lokal myndigheds dispensation for alarm.

Iht. Rørcenteranvisning 006 (2004), 4.2.6 skal der installeres et sandfang før udskilleren.

Mærkning på produkt

IN, OUT, UNISEP-KOAL, 3 l/s - 1000 l,
MADE IN DK, Samlingsdato, CE 858, IBF