

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55


IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene
Telefon: 46 75 77 88

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Telefon: 63 41 04 77



Torveflise

Deklaration, 19. Oktober 2022

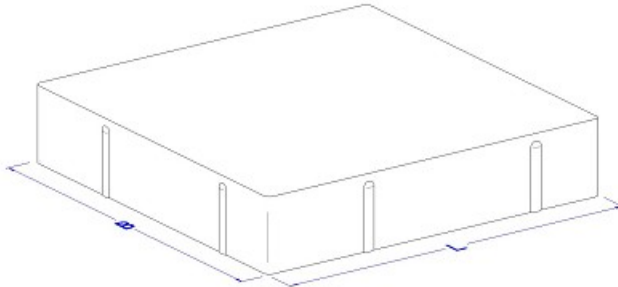

Længde (modul-/basismål)	Bredde (modul-/basismål)	Tykkelse
1): 700 mm / 695,25 ± 3 mm 2): 350 mm / 346,25 ± 2 mm	1): 700 mm / 695,25 ± 3 mm 2): 350 mm / 346,25 ± 2 mm	1): 100 ± 3 mm og Δt 3 mm 2): 70 ± 3 mm og Δt 3 mm
Forbrug	Styrke	Klassemærkning
1): 2 stk/m ² 2): 8,2 stk/m ²	Bøjningsstyrke 4,0 MPa Styrkeprøvning ved 7 HD. Anvendelsesidspunkt 7 HD	1): P K D T F 25 # 2): P K D T F 7
Vejledende fugestørrelse	Affasning (lod-/vandret)	Udseende
1): 2 - 8 mm 2): 2 - 6 mm	0 / 0 mm	Fugeknast: 1): 1,5 mm 2): Ingen Visuelle aspekter: Se DS/EN 1339 pkt. 5.4.
Kontrolgrundlag	Kontrolordning	Prøvning/kontrol
DS/EN 1339	Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.	Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1339. # Flisen skæres ned til 700x600 mm prøveemner og bøjetrækprøves med understøtningsafstand 650 mm. Brudlast ved styrkeprøvning er 25 kN.

Mærkning på produkt

Fabrikskode, Δ, dato