



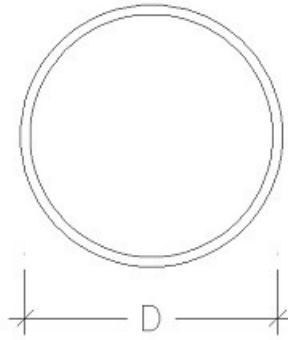

Rørprop GT

Deklaration, 7. april 2009

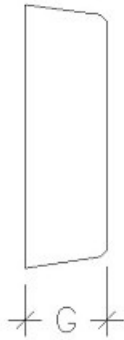

Diameter	Udgået - Årsag	Målepunkt, spids
Ø100: 148,0 mm +1,0/-0,9 mm	Udgået af sortimentet	Ø100: 35 mm
Ø150: 206,0 mm +1,2/-1,1 mm		Ø150: 38 mm
Ø200: 264,0 mm +1,2/-1,1 mm		Ø200: 38 mm
Ø300: 376,8 mm +1,5/-1,4 mm		Ø300: 57 mm

Godstykkeelse	Rørsamling	Styrke
Ø100: 50 mm \geq 47,5 mm	GT-samling.	Betontrykstyrke 45 Mpa eller
Ø150: 65 mm \geq 61,8 mm	Angående mål, se samlingsdeklaration.	bøjningstrækstyrke 5 Mpa
Ø200: 65 mm \geq 61,8 mm		Styrkeprøvning foretages efter 7 HD.
Ø300: 70 mm \geq 66,5 mm		Anvendelsestidspunkt 7 HD

Vægt	Løfteankre	Anvendelse
Ø100: 2 kg	Ingen	Cirkulær rørprop til placering i GT-muffe i
Ø150: 5 kg		enten rør eller brønde.
Ø200: 8 kg		
Ø300: 20 kg		

Kontrolgrundlag	Kontrolordning	Prøvning/kontrol
IBF. Produktet er ikke underlagt en produktstandard	Produktet er ikke 3. partsovervåget	Kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration

Mærkning på produkt

Afdelingskode, dato